


# KÄYTTÄJÄN OHJE

CTS602 HMI BY NILAN

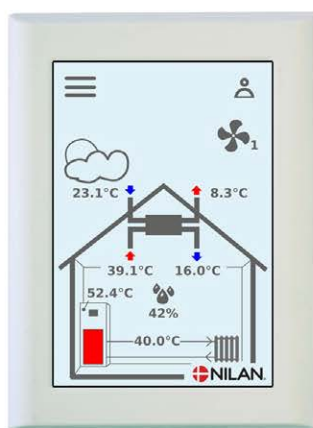

VP18 M2 EK, EC9 ja EC9 sol

# SISÄLLYSLUETTELO

## Turvallisuus

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sähkönsyöttö.....    | 3 |
| Hävitys.....         | 3 |
| Ilmanvaihtokone..... | 3 |
| Lämpöpumppu.....     | 3 |

## Yleisiä tietoja

|                  |   |
|------------------|---|
| Esittely.....    | 4 |
| Tyyppikilpi..... | 4 |

## Pikaohje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ohjainpanelin toiminnot.....        | 5 |
| Perusnäytön tiedot.....             | 5 |
| Perusnäytön asetusvaihtoehdot.....  | 6 |
| Varoitukset ja hälytykset.....      | 7 |
| Asetukset valikon yleiskatsaus..... | 8 |

## Huolto ja ylläpito

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ylläpito.....                           | 9  |
| Normaali ylläpito.....                  | 9  |
| Ulkoinen puhdistus.....                 | 9  |
| Vesilukko.....                          | 9  |
| Suodattimien vaihto.....                | 9  |
| Kuvaus suodattimien vaihdosta.....      | 10 |
| Huolto.....                             | 11 |
| Vuosittainen huolto.....                | 11 |
| Sisäinen puhdistus.....                 | 11 |
| Tarkasta ilmanotto ja ulospuhallus..... | 11 |
| Tarkasta ilmanvaihto kanavisto.....     | 11 |
| Lämpöpumppu.....                        | 11 |

## Käyttäjän asetukset

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ilmanvaihdon asetukset..... | 12 |
| Sammuta laite.....          | 12 |
| Toiminta tila.....          | 12 |
| Hälytys.....                | 13 |
| Näytä data.....             | 13 |
| Päivämäärä/Aika.....        | 14 |
| Viikko-ohjelma.....         | 14 |
| Keskuslämmitys.....         | 16 |
| Lämmin käyttövesi.....      | 18 |
| Viilennys.....              | 19 |
| Ilmankosteus.....           | 20 |
| CO <sub>2</sub> .....       | 21 |
| Ilmanvaihto.....            | 22 |
| Ilman suodatin.....         | 24 |
| Lämpötilan säätö.....       | 24 |
| Kieli.....                  | 25 |

## Hälytysten listaus

|                         |    |
|-------------------------|----|
| E-sarjan laite.....     | 26 |
| Hälytysten listaus..... | 26 |

## Tuotetiedot

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Todistus vaatimusten mukaisuudesta..... | 28 |
|-----------------------------------------|----|

# Turvallisuus

## Sähkönsyöttö

**VAARA**

Katkaise laitteen virransyöttö aina jos siihen tulee vikajota ei voi korjata käyttöpanelin avulla.

**VAARA**

Jos vika ilmenee laitteen sähköosissa ota aina yhteyttä huoltoliikkeeseen vian korjaamiseksi.

**VAARA**

Katkaise laitteen virransyöttö aina avatessasi kansia, esim. tarkastus, huolto tai puhdistus tarkoituksessa.

## Hävitys

### Ilmanvaihtokone



Nilan laitteet koostuvat pääosin kierrätettävistä materiaaleista. Niitä ei näinollen saa hävittää kotitalousjätteen seassa vaan ne tulee vielä kierrätykseen.

### Lämpöpumppu



Lämpöpumput sisältävät kylmäainetta R134a joka on vaaraksi ympäristölle jos sitä ei käsitellä oikein. Hävittäessäsi lämpöpumppua ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja hävitä laite ohjeiden mukaan.

# Yleisiä tietoja

## Esittely




### HUOMIO

Laite tulee käynnistää välittömästi asennuksen ja iv-kanavistoon liittämisen jälkeen. Kun ilmanvaihtokone ei ole käynnissä pääsee asunnon kosteus kanavistoon ja voi aiheuttaa veden kondensoitumista. Kondensoitunut vesi voi vuotaa pois kanavistosta ja aiheuttaa vahinkoja. Vettä voi kondensoitua myös laitteen sisälle ja vahingoittaa sen sähköosia sekä puhaltimia.

Laite toimitetaan testattuna ja valmiina käyttöön

## Tyypikilpi

Nilanin tyypikilpi on varaajassa laitteen sisäpuolella.

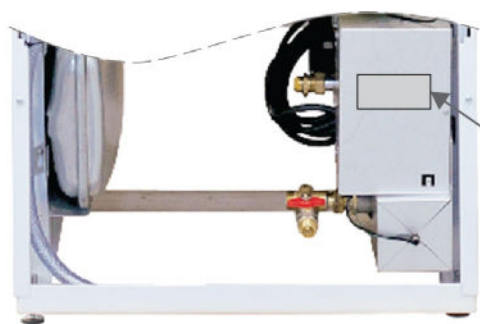

 **NILAN**

**DK 8722** 

"Name"

Item no. : 7111440

Serial no. : 441106019

Year built : 2018

Voltage 50Hz : 230V

Power [kW] : 0,18

IP – Code : IP31

SN: 441106019


**Huomaa:** Kun otat yhteyttä Nilan Suomi Oy:lle tuotteesta on tärkeää että katsot laitteen tyyppin ja sarjanumeron (SN) valmiiksi. Ottaessasi yhteyttä huoltoon ota esille laitteen tiedot ja valmistaudu vastaamaan kysymyksiin laite asennuksesta ja antamaan tiedot esim. laitteen ohjelmistoversiosta.

# Pikaohje

## Ohjainpanelin toiminnot

### Perusnäytön tiedot

HMI käyttöpanelin perusnäytöllä on käyttäjän yleisimmin käytetyt asetukset

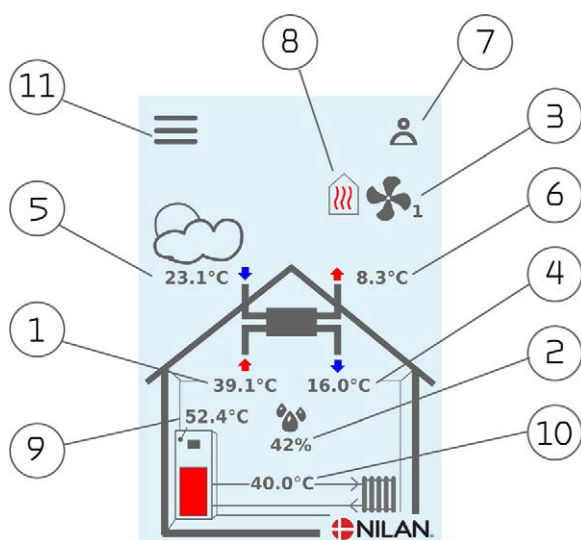

1. Näyttää huonelämpötilan poistoilmasta mitattuna.
2. Näyttää nykyisen ilmankosteuden Jos CO2 anturi on asennettu näytetään taso ilmankosteuden vieressä
3. Näyttää nykyisen puhallintehon
4. Näyttää tuloilman lämpötilan
5. Näyttää ulkolämpötilan, mitattuna raitisilman oton kanavalähdöstä
6. Jäteilman lämpötila
7. Tässä näkyvät alla esitetyt valikko kuvakkeet
8. Tässä näkyvät alla esitetyt toiminta kuvakkeet
9. Näyttää käyttöveden lämpötilan
10. Näyttää keskuslämmitysveden lämpötilan
11. Pääsy asetukset valikkoon lisäasetuksien tekemistä varten

### Valikko kuvakkeet

-  **STOP kuvake**  
Ilmaisee että laite on sammunut
-  **Etäkytkinkäyttö**  
Näytetään kun etäkytkin toiminto on päällä
-  **Viikko-ohjelma kuvake**  
Näytetään kun viikko-ohjelma on päällä
-  **Varoitus kuvake**  
Näytetään kun laitteessa on aktiivinen varoitus tai hälytys

### Toiminta kuvakkeet

-  **Kompressori kuvake**  
Näytetään kun kompressori on päällä
-  **Lämmityskuvake**  
Näytetään kun laite lämmittää tuloilmaa kompressorilla tai jälkilämmityspatterilla
-  **Viilennyskuvake**  
Näytetään kun laite viilentää tuloilmaa kompressorilla tai ohituspellillä
-  **Lämminvesivaraajan kuvake**  
Näytetään silloin kun laite lämmittää käyttövettä. Salama kuva näkyy kun vastus lämmittää vettä.
-  **Sulatus**  
Näytetään kun lämpöpumppu sulattaa kennoa.


## Perusnäytön asetusvaihtoehdot

Käyttäjän normaalikäytössä tarvitsemat asetus muutokset on tehtävissä perusnäytöltä



Jos painat nykyistä huonelämpötila kuvaketta näytetään haluttu huonelämpötila

Voit muuttaa huonelämpötilapyyntöä painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla

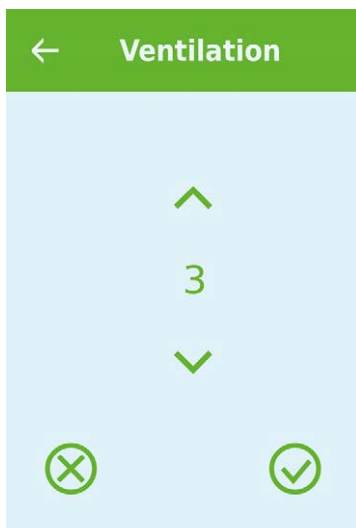

Jos painat puhallin nopeus kuvaketta näytetään haluttu puhallinnopeus

Voit muuttaa haluttua puhallinnopeutta painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla




Painamalla käyttöveden lämpötilaa näytetään käyttöveden tavoite lämpötila.


Voit muuttaa huonelämpötilapyyntöä painamalla nuolia alas tai ylös. kun olet valmis voi painaa joko peruuta painiketta vasemmalla alhaalla tai hyväksy painiketta oikealla

## Varoitukset ja hälytykset


Jos laitteessa tapahtuu toimintahäiriö, varoitus tai hälytys näytetään käyttöpanelissa Varoitus näytetään näytön oikeassa yläreunassa

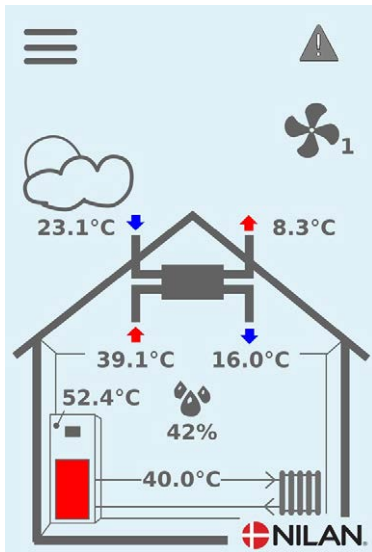

Jos painat varoituskuvaketta näytetään varoituksen tiedot

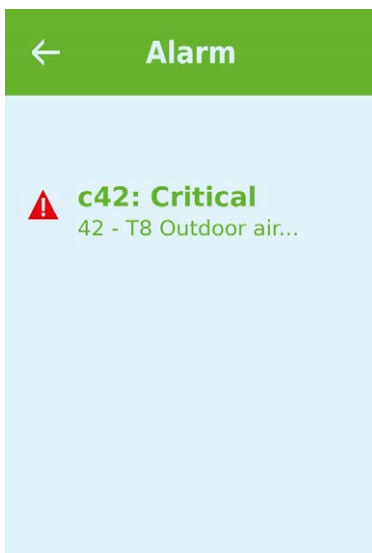

Varoitus tai hälytys kuittaantuu painamalla "kuittaa hälytys"

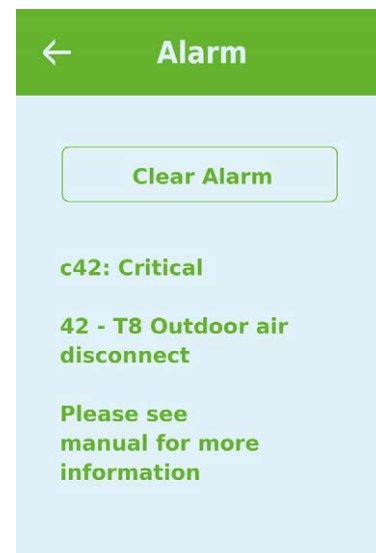


Varoitus ilmaisee että jokin tarvitsee huomiota, esimerkiksi suodattimet tulisi vaihtaa  
Laite toimii normaalisti



Hälytys on merkki vakavammasta viasta tai ongelmasta ja laite mahdollisesti tarvitsee huoltoa  
Laite on sammunut

# Asetukset valikon yleiskatsaus

Asetusvalikko on rakennettu helposti selattavaksi

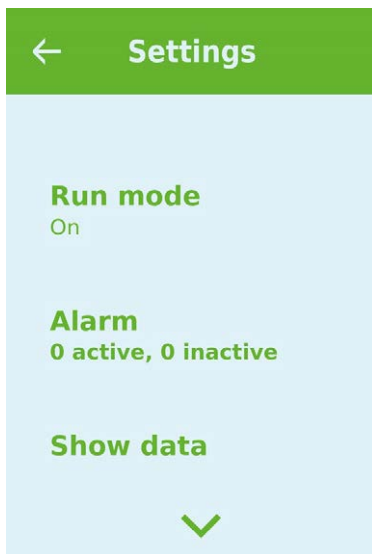

# Huolto ja ylläpito

## Ylläpito

### Normaali ylläpito

Nilan laitteesi kestää vuosikausia oikein huollettuna. Oikea huolto ja käyttö myös varmistaa sen että laite toimii optimaalisesti ja mahdollisimman pienellä energiankulutuksella

Seuraavassa esitämme normaalit itse tehtävät huoltotoimet sekä vuosittaisen huollon joka olisi hyvä suorittaa ammattilaisen toimesta.

### Ulkoinen puhdistus

#### Ilmanvaihtokone

Laitteen ulkopuolen voi puhdistaa miedolla puhdistusaineliuksella

#### Kattoventtiilit

Ajan saatossa venttiilin ympärille syntyy rengas. Tämä on normaalia ja johtuu sisäilman pölystä eikä likaisista tai rikkoutuneista suodattimista tai huonosta suodattimien huollosta.

Koska katot ovat monesti herkkiä kosteudelle, suosittelemme poistamaan renkaan imuroimalla tai pyyhkimällä esim mikrokuituliinalla.

Venttiilit kannattaa irrottaa ja puhdistaa tarvittaessa. Venttiilit on säädetty oikein asennusvaiheessa ja on tärkeää ettei niitä pyöritettäisi puhdistettaessa ja näin aiheuteta vääriä ilmanvaihdon säätöjä.

### Vesilukko

Vesilukko voi kuivua ja estää veden poispääsyn koneesta mikäli lukko päästää konetta imemään ilmaa sitä kautta. Vesilukko voi tukkeutua koneeseen pääsevistä liasta. Tällöin kondenssivesi kertyy koneen kondenssivesikaukaloon. Lopulta kaukalo täytyy ja vesi vuotaa sen laitojen ylitse aiheuttaen mahdollisesti vauriota koneen alapuolelle. Sekä koneen sisälle.

Vesilukko tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa täyttää vedellä, kuivuminen on yleistä erityisesti kesäaikaan. Vesilukko tulee huuhdella ja varmistua sen toimivuudesta vähintään kerran vuodessa. Takuu ei kata kondenssiveden tulvimisesta aiheutuneita vaurioita.


### Suodattimien vaihto

Suodattimien tarkoituksena on suojella puhaltimia ja lämmönvaihainta liialta ja pölyltä joka voi aiheuttaa vaurioita.


Laitteen normaalin toiminnan varmistamiseksi suodattimet tulee vaihtaa vaatimusten mukaan. Suodattimien vaihdon ajastin on asetettu tehtaalla 90 päivän välille mutta voit muuttaa sen 180 tai 360 päiväksi.

Mikäli suodattimia ei ole vaihdettu, ilmanvaihto heikkenee. Tämä voi heikentää sisäilmanlaatua ja vaikuttaa kosteuden mukaiseen ohjaukseen.

## Kuvaus suodattimien vaihdosta

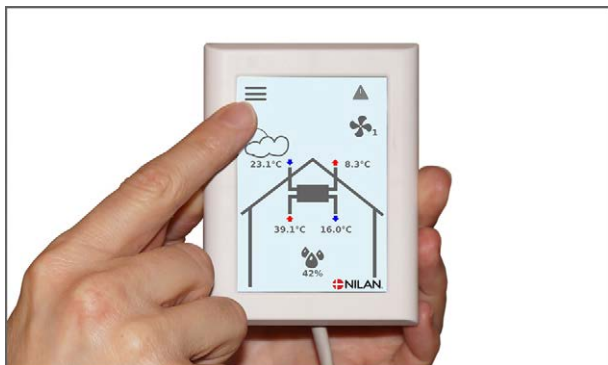

1. Ennen oven avaamista sammuta laite ohjainpaneliltä toiminta valikosta.

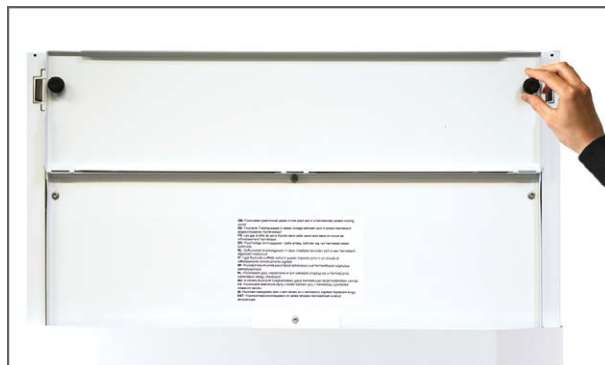


2. Poista ylempi etupaneli, nosta ja irrota. Irrota sormiruuvit laitteen yäosasta ja avaa luukku.




3. Poista suodattimet laitteesta.



4. Suodatinkammiot on hyvä imuroida suodattimia vaihdettaessa.

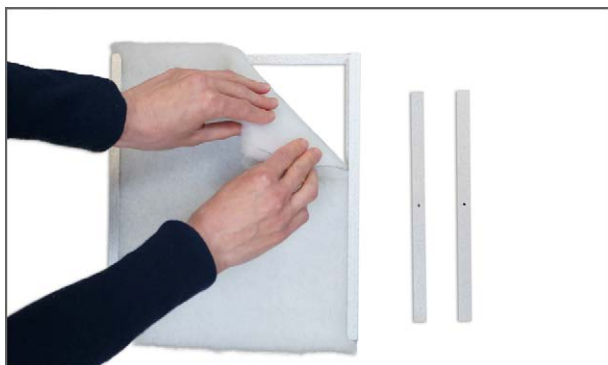


5. Poista suodatinmatto kehyksestään.

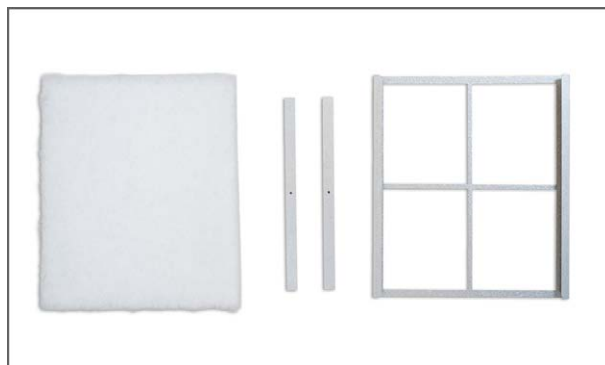

6. Aseta uusi kangas sileämpi puoli alaspäin kehykseen.



7. Paina kangas tiiviisti paikalleen ja työnnä reunat kehykseen. Aseta suodatin koneeseen mattopuoli ylöspäin.

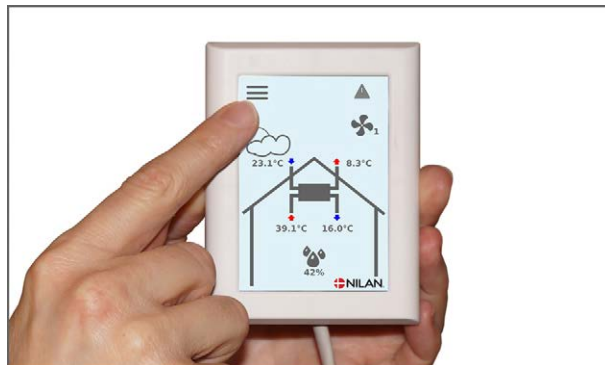

8. Paina hälytykset valikossa hälytyskuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja kuittaa hälytys.

# Huolto

## Vuosittainen huolto

Vuosittainen huolto on tärkeää jotta laite toimisi optimaalisesti matalalla energian kulutuksella ja mahdollistaa pitkän laiteiän.

Suosittellemme huoltojen ulkoistamista valtuutetulle huoltoliikkeelle sillä osa tehtävistä vaatii koulutettua asentajaa

## Sisäinen puhdistus

Jotta laite olisi mahdollisimman hygieninen tulisi se puhdistaa sisältä vuosittain. Puhdistus ehkäisee bakteerien ja sienien kasvamista ja mahdollistaa ilman pysymisen mahdollisimman puhtaana

- Pyyhi sisäosat kostealla liinalla ja miedolla saippualliuoksella.
- Tarkasta ja puhdista höyrystinkenno
- Tarkasta ja puhdista lämmönvaihdin, sen voi tarvittaessa irroittaa ja huuhdella suihkulla.
- Puhdista kondenssivesialtaat kostealla liinalla ja miedolla saippualliuoksella.
- Tarkasta kondenssiveden poisto jotta vesi pääsee virtaamaan pois laitteesta vapaasti.

## Tarkasta ilmanotto ja ulospuhallus

Ilman tulee päästä liikkumaan vapaasti laitteen läpi

Varmistu että ulkoseinän ilmanotto on puhdas ja että jäteilman poisto katolla on puhdas.

Mikäli ilman otossa ja/tai poistossa on suodatuksia huolehdi siitä että suodattimet ovat puhtaat.

## Tarkasta ilmanvaihto kanavisto

On tärkeää että ilma pääsee virtaamaan vapaasti kanavistossa.

Muutaman toimintavuoden jälkeen kanavistoon voi kertyä likaa joka heikentää ilmanvirtausta kanavistossa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä ja nostaa energiankulutusta.

Kun puhdistat poisto- ja tuloventtiilit on suositeltavaa säätää ne uudelleen.

Kanaviston puhdistus ei ole tarpeen kuin muutamien -6-8 vuoden välein.

## Lämpöpumppu

Lämpöpumppu tulee tarkastaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan siten että se pysyy hyvässä kunnossa ja täyttää ympäristövaatimukset.

Asentajan tulee informoida käyttäjää/omistajaa laista ja määräyksistä

# Käyttäjän asetukset

## Ilmanvaihdon asetukset

### Sammuta laite

Mikäli laitteen ovet täytyy avata huollon ajaksi, esim suodatinvaihdon vuoksi tulee laite sammuttaa.

Laitteen toiminnot saa päälle Toiminta valikon asetuksista

Jos laite on pois päältä OFF kuvake näkyy perusnäytöllä 

### ← Toiminta

|            |                       |                                                        |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| ↳ Toiminta | Asetukset:<br>Kuvaus: | Off/On<br>Laite tulee sammuttaa ennen ovien avaamista. |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|

### Toiminta tila

Voit asettaa laitteen toimimaan "Auto", "Lämmitys" tai "Viilennys" tilaan



#### HUOMIO

Lämmitys ja viilennys toiminnot ohittavat viikko-ohjelman Mikäli viikko- ohjelma on asetettu, laite palaa auto toimintaan seuraavassa viikko-ohjelman mukaisessa muutoksessa.

### ← Toiminta tila

|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Auto | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Auto/Viilennys/Lämmitys<br>Auto<br>Auto: Laite toimii asetettujen asetusten mukaan.<br>Viilennys: Laite toimii asetettujen asetusten mukaan mutta viilennys on mahdollista talvellaikin mikäli ehdot täyttyvät.<br>Lämmitys: Laite toimii asetetuilla asetuksilla mutta aktiivista viilennystä ei sallita vaikka asetusten mukaan se olisi sallittu ja tarpeen. |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hälytys

Voit tarkastella varoituksia ja hälytyksiä Hälytys valikossa Voit myös kuitata varoitukset ja hälytykset tässä valikossa

Kun varoitus tai hälytys tapahtuu aloitusnäytölle ilmestyy Hälytys kuvake



### ← Hälytys

|                           |         |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hälytyksen numero ja nimi | Kuvaus: | Kun valitset tämän avautuu lista josta näkyy hälytyksen ID numero ja hälytyksen tyyppi ja tieto sen kriittisyydestä. (Katso Hälytys listasta tarkemmat tiedot)<br>Voit kuitata hälytyksen painamalla Kuittaa hälytys |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### HUOMIO

Kun hälytys on aktiivinen sitä ei saa kuitattua panelista Kun hälytyksen syy on selvitetty ja korjattu näkyy hälytys passiivisena ja sen voi kuitata valitsemalla kuittaa hälytys

## Näytä data

Täältä näet laitteen toiminnan tilan ja anturitiedot

### ← Näytä data

|                                  |         |                                                                                              |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Toimintatila                   | Kuvaus: | Näyttää laitteen toimintatilan.                                                              |
| ↳ T1 Ulkoilma                    | Kuvaus: | Ulkoilman lämpötila ennen esilämmitintä                                                      |
| ↳ T2Tuloilma                     | Kuvaus: | Näyttää tuloilman lämpötilan Jos jälkilämmityspatteri on asennettu näytetään T7 T2:n sijasta |
| ↳ T5 Lauhdutin                   | Kuvaus: | Näyttää lauhduttimen lämpötilan.                                                             |
| ↳ T6 Höyrystin                   | Kuvaus: | Näyttää höyrystimen lämpötilan                                                               |
| ↳ T10 Poistoilma/huonelämpötila  | Kuvaus: | Näyttää huonelämpötilan poistoilmasta mitattuna.                                             |
| ↳ T11 Varaajan yläosan lämpötila | Kuvaus: | Näyttää käyttövesivaraajan yläosan lämpötilan. Ohjaa vastuksen toimintaa.                    |
| ↳ T12 Varaajan alaosan lämpötila | Kuvaus: | Näyttää käyttövesivaraajan alaosan lämpötilan. Ohjaa kompressorin toimintaa.                 |
| ↳ T14 Menovesi                   | Kuvaus: | Näyttää keskuslämmityksen veden lähtölämpötilan.                                             |
| ↳ Ilmankosteus                   | Kuvaus: | Asunnon nykyinen ilmankosteus                                                                |
| ↳ CO2                            | Kuvaus: | Asunnon nykyinen CO <sub>2</sub> Taso (vain jos asennettu)                                   |
| ↳ Tulopuhallin                   | Kuvaus: | Näyttää tulopuhaltimen pyörintänopeuden                                                      |
| ↳ Poistopuhallin                 | Kuvaus: | Näyttää poistopuhaltimen pyörintänopeuden                                                    |
| ↳ Laitetiedot                    | Kuvaus: | Valitse laitetiedot nähdäksesi lisätiedot                                                    |
| ↳ Laitteen tyyppi                | Kuvaus: | Näyttää tuotteen jolle ohjelmistoversio on asetettu.                                         |
| ↳ Ohjelman versio                | Kuvaus: | Näyttää asennetun ohjelmaversion.                                                            |
| ↳ Käyttöpanelin ohjelmaversio    | Kuvaus: | Näyttää asennetun ohjelmistoversion.                                                         |

## Päivämäärä/Aika

Päivämäärän ja ajan asettaminen on tärkeää Oikea aikatieto helpottaa hälytysten paikantamisen tapahtumalokista Kun tietoa tallennetaan on tärkeää pystyä seuraamaan historiaa Aika näytetään Päivämäärä/ Aika valikossa

### ← Päivämäärä/Aika

|          |         |                                              |
|----------|---------|----------------------------------------------|
| Vuosi    | Kuvaus: | Valitse Vuosi ja hae tähän oikea vuosiluku   |
| Kuukausi | Kuvaus: | Valitse Kuukausi ja hae tähän oikea kuukausi |
| Päivä    | Kuvaus: | Valitse Päivä ja hae tähän oikea päivämäärä  |
| Tunti    | Kuvaus: | Valitse Tunti ja hae tähän oikea tunti       |
| Minuutti | Kuvaus: | Valitse Minuutti ja hae tähän oikea minuutti |

## Viikko-ohjelma

Voit asettaa laitteen toimimaan tietyillä asetuksilla tiettyyn aikaan viikko-ohjelman avulla.

Jos viikko-ohjelma on aktiivinen näytetään perusnäytöllä sen kuvaketta 

### ← Viikko-ohjelma

|                   |                                      |                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Valitse ohjelma | Kuvaus:                              | Voit valita ohjelmista 1,2,3 ja off                                                                                              |
| ↳ Muokkaa ohjelma | Kuvaus:                              | Valittu ohjelma on nyt aktiivinen ja voit muokata sitä                                                                           |
| ↳ Maanantai       | Kuvaus:                              | Voit valita Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai                                           |
| ↳ Toiminta 1      | Kuvaus:                              | Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden                                                         |
| ↳ Aloitus aika    | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Tunnit ja minuutit<br>6:00<br>Aseta ohjelman alkamisajankohta<br>Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka |
| Ilmanvaihto       | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Teho 3:<br>Aseta haluttu puhallinteho                                                    |
| ↳ Lämpötilat      | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 5 - 40 °C<br>22 °C<br>Haluttu huonelämpötila                                                                                     |
| ↳ Toiminto 2      |                                      | Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden                                                         |
| ↳ Aloitus aika    | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Tunnit ja minuutit<br>8:00<br>Aseta ohjelman alkamisajankohta<br>Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka |
| Ilmanvaihto       | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Teho1 :<br>Aseta haluttu puhallinteho                                                    |

|                    |                                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Lämpötilat       | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | 5 - 40 °C<br>22 °C<br>Haluttu huonelämpötila                                                                                                           |
| ↳ Toiminto 3       | Kuvaus:                                  | Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden                                                                               |
| ↳ Aloitusaika      | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | Tunnit ja minuutit<br>15:00<br>Aseta ohjelman alkamisajankohta<br>Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka                      |
| Ilmanvaihto        | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Teho 3:<br>Aseta haluttu puhallinteho                                                                          |
| ↳ Lämpötilat       | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | 5 - 40 °C<br>22 °C<br>Haluttu huonelämpötila                                                                                                           |
| ↳ Toiminto 4       | Kuvaus:                                  | Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden                                                                               |
| ↳ Aloitusaika      | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | Tunnit ja minuutit<br>22:00<br>Aseta ohjelman alkamisajankohta<br>Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka                      |
| Ilmanvaihto        | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Teho1 :<br>Aseta haluttu puhallinteho                                                                          |
| ↳ Lämpötilat       | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus:     | 5 - 40 °C<br>22 °C<br>Haluttu huonelämpötila                                                                                                           |
| ↳ Toiminnot 5 ja 6 | Asetukset<br><br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Jokaisen toiminnan alla voit valita ajan, lämpötilan ja puhallinnopeuden<br><br>Off<br>Asetus on voimassa seuraavaan viikko-ohjelman muutokseen saakka |
| ↳ Tyhjennä ohjelma | Kuvaus:                                  | Voit tyhjentää ohjelman painamalla hyväksy kuvaketta                                                                                                   |

# Kesku­läm­mitys

## Kesku­läm­mit­yk­sen a­setuk­set

### ← Kesku­läm­mitys

|                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Asetus:                     | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Lämmitys/Off/Lpyyntö<br>Lämmitys<br>Off: Kesku­läm­mitys on pois päältä<br>Lämmitys: Jatkuva lämmitys min/max arvojen mukaan, käyrän mukaan<br>Vaatus: Menoveden lämpötila ohjautuu käyräasetuksen mukaan .          |
| ↳ Menoveden minimi lämpötila  | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 5 - 40 °C<br>25 °C<br>Aseta kesku­läm­mitysverkon menoveden minimi lämpötila Asetus ohittaa käyräohjauksen antaman lämpötilan Tällä voi varmistaa pienen lämmityksen vaikka käyrän mukaan lämpöä ei tarvittaisikaan. |
| ↳ Menoveden maksimi lämpötila | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 25 - 70 °C<br>40 °C<br>Aseta kesku­läm­mitysverkon menoveden maksimi lämpötila Asetus ohittaa käyräohjauksen antaman lämpötilan.                                                                                     |
| ↳ Käyräohjaus                 | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 1 - 10<br>5<br>Valitse millä käyrällä menoveden lämpötilaa ohjataan. 2 tai 1 nykyaikaiseen lattialämmitystaloon.                                                                                                     |
| ↳ Käyrän siirtymä             | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | -15 - 10 °C<br>0 °C<br>Voit siirtää käyrää sopimaan asunnon lämmitystarpeisiin.                                                                                                                                      |
| Kiertovesipumppu              | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Jatkuva/Talvi<br>Jatkuva: Pumppu käy jatkuvasti<br>Talvi: Pumppu käy vain tarvittaessa.                                                                                                                              |



## Lämmin käyttövesi

Asetukset on valittu tehtaalla mutta voi olla tarpeen muuttaa niitä käyttäjän tarpeita vastaaviksi.



### Lämmin käyttövesi

|                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aktivoidaanko sähköinen lisälämmitin          | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Off / 5 - 85 °C<br>30 °C<br>Off: käyttöveden apuvastus on poistettu käytöstä.<br>5 - 85 °C Lämpötila asetus*(T11) jonka alapuolella vastus alkaa lämmittämään käyttövettä.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ↳ Käyttöveden lämpötila                       | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Off / 5 - 60 °C<br>45 °C<br>Off: Käyttöveden lämmitys on poistettu käytöstä<br>5 - 60 °C lämpötilaasetus (T12) jonka alapuolella kompressorin alkaa lämmittämään käyttövettä.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suojatermostaatti/käyttöveden maks lämpötila: | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 60 - 80 °C<br>65 °C<br>Kun laite viilentää lämmitetään samalla aina myös käyttövettä.<br><br>Jotta veden lämpötila ei nousisi liian korkeaksi on tähän tehtaalla asetettu arvo 65 astetta. Kun veden lämpötila nousee 65 asteeseen lopettaa laite viilennyksen tai lämmityksen.<br><br>Huom! Jos käyttöveteen on asennettu varolaitte, voit nostaa arvon 80 asteeseen. Tällätavoin viilennystehoa/kestoa on mahdollista jatkaa. |

## Viilennys

Laite voi viilentää tiloja aktiivisesti lämpöpumpulla. Jotta laite voi viilentää tulee sen toimia kesä toiminnolla tai toimintamuodoksi tulee olla valittu Viilennys.

Jos sisälämpötila ylittää(poistoilman lämpötila) tavoitteen + viilennyksen asetusarvon aloittaa kompressor viilentämään sisään puhallettavaa ilmaa. Kompressor lopettaa viilennyksen kun huonelämpötila putoaa 1°C.alle viilennyksen tavoitearvon.



### Viilennys

|                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Viilennyksen tavoitearvo          | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Off / +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +7 / +10 °C<br>Off<br>Off: Aktiivinen viilennys on pois käytöstä<br>Asetusarvo + X °C: Aseta milloin viilennys aloitetaan.<br>Asetusarvo on pyydetty huonelämpötila perusnäytöllä         |
| ↳ Iso puhallusteho viilennettäessä. | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Off / 2 / 3 / 4<br>Off<br>Off: Puhallinteho ei muutu kun laite aloittaa viilennyksen.<br>Teho 2-4: Valitse teho jolle puhaltimet menevät kun laite aloittaa viilennyksen. Puhallinteho muuttuu jo bypass viilennyksessä. |
| ↳ Prioriteetti                      | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Vesi/ tuloilma<br>Vesi<br>Määrittele onko viilennys tärkeämpää kuin käyttöveden lämmitys*.                                                                                                                               |

\*Käyttövettä lämmitettäessä laite toimii korkeammalla teholla eikä voi viilentää samaan aikaan.

Jos viilennys on tärkeämpää kuin käyttöveden lämmitys, laite viilentää ja samaan aikaa lämmittää käyttövettä. Käyttövesi lämpenee kuitenkin hitaammin kuin veden lämmitys tilassa.

## Ilmankosteus

Ilmanvaihdon pääasiallinen tarkoitus on poistaa kosteutta rakennuksesta jotta siitä ei aiheudu vaurioita ja sekä mahdollistaa hyvä sisäilmanlaatu. Pitkän erittäin kylmän jakson aikana asunnon sisäilman kosteus laskee tasolle joka on vaaraksi talolle ja tekee sisäilman laadusta huonon. Puiset lattiat ja huonekalut voivat kärsiä erittäin kuivasta sisäilmasta, kuiva sisäilma aiheuttaa myös pölyn kerääntymistä.

Laitteen kosteuden mukainen ilmanvaihdon ohjaus korjaa tämän. Se pyrkii pitämään sopivan sisäilman kosteuden. Kun sisäilman suhteellinen kosteus putoaa alle asetetun tason (30%) voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää. Yleensä tätä täytyy tehdä vain lyhyen aikaa kerrallaan. Ilmanvaihdon tehon pudottaminen auttaa pitämään sisäilman kosteustason haitallisen yläpuolella.

Kosteuden mukainen ohjaus voi myös tehostaa ilmanvaihtoa kun ilmankosteus nousee, esim suihkun aikana. Tehostus vähentää homeenriskiä ja nopeuttaa kylpyhuoneen kuivumista.

Kosteusohjaus seuraa keskimääräistä ilmankosteutta mitattuna 24 viime tunnin aikana. Tällä tavoin kosteusohjaus mukautuu automaattisesti kesä - ja talvikäyttöön.

### ← Ilmankosteus

|                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Puhallus pieni        | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Teho1 :<br>Teho1/Teho 2/Teho 3 Teho 1 "Matala kosteus",<br>tilanteessa laite menee asetetulle puhallinteholle.                                                                                                                          |
| ↳ Matala kosteus        | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 15 ↔ 45 %<br>30 %<br>Kosteusohjaus seuraa keskimääräistä ilmankosteutta mitattuna 24 viime tunnin aikana. Jos keskimääräinen ilmankosteus putoaa tämän asetusarvon alle aktivoituu puhallus pieni toiminto.<br>Huomaa: Toiminto on käytössä vain jos laite on Talvi toiminnolla |
| ↳ Puhallus iso          | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 3/ Teho 4/ Teho 4 / Off<br>Teho 3:<br>Kun ilmankosteus nousee laite muuttaa puhallustehon asetusarvon mukaiseksi.                                                                                                                                                  |
| ↳ puhallus iso max aika | Asetukset<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 1 ↔ 180 minuuttia / Off<br>60 minuuttia<br>Puhallus iso toiminto menee pois päältä kun todellinen kosteus putoaa 3% alle keskimääräisen ilmankosteuden.<br>Toiminnolla on maksimiaika                                                                                           |

CO<sub>2</sub>

Valikko näytetään vain jos co<sub>2</sub> anturi on asennettu<sub>2</sub> anturi

**HUOMIO**

CO<sub>2</sub> CO<sub>2</sub>anturi ei ole vakiovaruste mutta hankittavissa lisävarusteena.

Jos tiloja käyttävien ihmisten määrä vaihtelee paljon voi co<sub>2</sub> tason mukainen ilmanvaihdon ohjaus olla hyvä ratkaisu. Tätä ratkaisua käytetään yleensä toimisto ja koulurakennuksissa joissa käyttöaste vaihtelee paljon



|                                 |                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Puhallus iso                  | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 3/ Teho 4/ Teho 4 / Off<br>Teho 3<br>Aseta puhallin nopeus jolla laite toimii korkealla co <sub>2</sub> tasolla. |
| ↳ Puhallus iso                  | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 650 ↔ 2500 ppm<br>800 ppm<br>Aseta co <sub>2</sub> taso jolla kone palaa normaalitoimintaan.                                  |
| ↳ Normaali CO <sub>2</sub> taso | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 400 ↔ 750 ppm<br>600 ppm<br>Aseta co <sub>2</sub> -taso jolla kone palaa normaalitoimintaan.                                  |

## Ilmanvaihto


Matala ilmankosteus asunnossa on estettävissä pudottamalla ilmanvaihdon tehoa kylminä päivinä. Tätä toimintoa voi käyttää alueilla jossa ilmanlämpötila putoaa säännöllisesti pakkaselle tai korkeaan ilmanalaan jossa on kuivaa

Tätä toimintoa voi käyttää myös kylmään aikaan jos halutaan pitää tuloilman lämpötila mahdollisimman korkealla ilman jälkilämmitystä.

### ← Ilmanvaihto

|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Ilmanvaihdon toiminta | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Jatkuva2/Jatkuva1/Talvi<br>Jatkuva2 Tällä asetuksella tulopuhallus pysähtyy kun käyttövettä lämmitetään. Jos laite on viilennystilassa ei tulopuhallus pysähdy.<br>Talvi: Tuloilmapuhallus toimii mahdollisimman energiatehokkaalla teholla ohjattuna asetetun lämpötilakäyrän mukaan.<br>Jatkuva: Jatkuvalle asetuksella ilmanvaihto on aika tasapainossa. Tulo- ja poistopuhaltimen tehot ovat aina samat. |
| ↳ Käyrä min.            | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 15 ↔ 46 °C<br>38 °C<br>Kun valitset Talvi ilmanvaihdon ohjataan tulopuhallusta käyrän mukaan. Tulopuhallintehoa voidaan säätää lauhduttimen lämpötilan mukaan alas tai ylöspäin.<br>Käyrä min lämpötilalla teho on 1                                                                                                                                                                                         |
| ↳ Käyrä max.            | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 39 ↔ 60 °C<br>50 °C<br>Kun valitset Talvi ilmanvaihdon ohjataan tulopuhallusta käyrän mukaan. Tulopuhallintehoa voidaan säätää lauhduttimen lämpötilan mukaan alas tai ylöspäin.<br>Käyrä max lämpötilalla teho on 4                                                                                                                                                                                         |
| ↳ Komp min.             | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Off/ 0 ↔ 15°C<br>Off<br>Valitse käynnistetääkö kompressorin lämmitys asetetulla ulkolämpötilalla vaikka lämmitystä ei muuten tarvittaisikaan.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ↳ Puhallus pieni        | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off<br>Off<br>Aseta puhallin nopeus jolla laite toimii matalalla ulkolämpötilalla                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ↳ Talvi pieni           | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | -20 ↔ 10 °C<br>0 °C<br>Aseta lämpötila jolla laite siirtyy puhallus pieni tilaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Lauhduttimen lämpötilan mukainen käyräohjaus

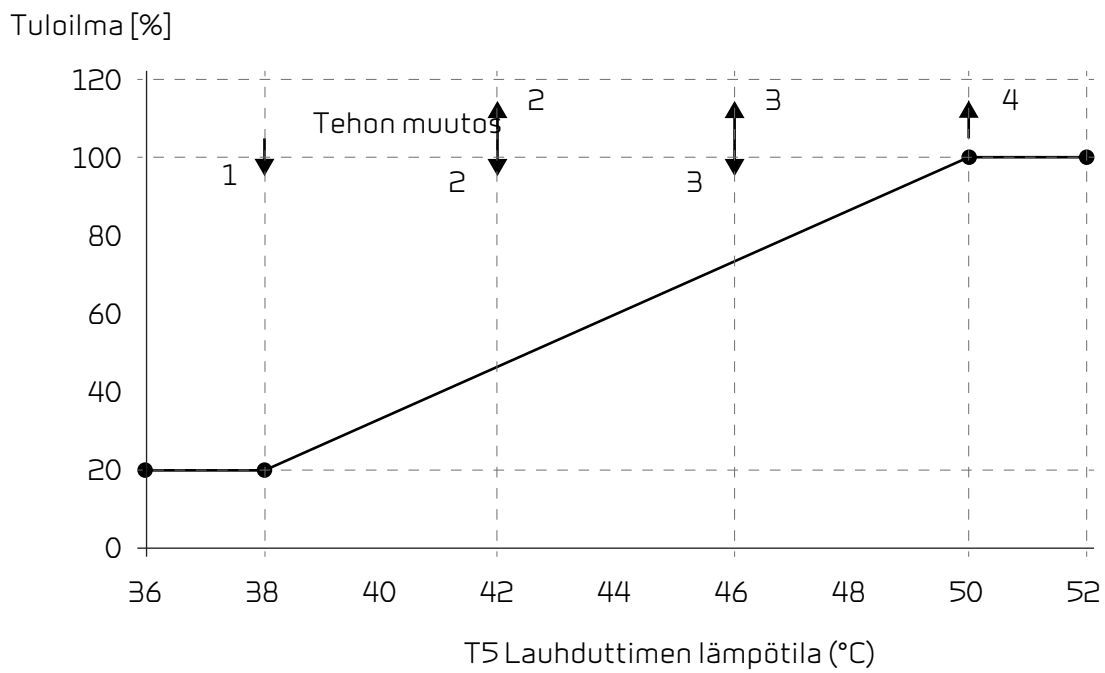

## Ilman suodatin

Suodatinhälytys toimii ajastimella Tehdas asetus on 90 päivän hälytysväli jos haluat suodatinvahdin paineohjatuksi voit kytkeä painelähtimet digitaali tuloihin ja ottaa ne käyttöön suodatinvalikosta

### ← Ilman suodatin

|                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Suodatinhälytys | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | Ei mitään / 30 / 60 / 90 / 180 / 360<br>90 Päivää:<br>Aseta suodatin hälytys halutulle välille<br>Laitteen oikean toiminnan vuoksi on tärkeää että suodattimet ovat puhtaat Tukkeutunut suodatin lisää energiankulutusta sekä tuottaa vähemmän lämmintä käyttövettä. |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lämpötilan säätö

Näiden asetusten tarkoitus on ohjata bypass peltiä jos jälkilämmityspatteria ei ole asennettu.

Tuloilman lämpötilan säätämiseksi kylmemmillä ilmoilla jälkilämmityspatteri on tarpeellinen. Jälkilämmityspatterin avulla tuloilman lämpötilaa voi säätää riippumatta ulkolämpötilasta.

Saatavilla on ulkoinen kanava asenteinen sähköjälkilämmityspatteri.



### HUOMIO

Kun asunnossa ei ole lämmitystarvetta tuloilman lämpötila voi pudota alle minimi lämpötilan.

### ← Lämpötilasäätö

|             |                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ Kesä min  | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 5 ↔ 16 °C<br>14 °C<br>Aseta kesäajan minimi tuloilman lämpötila Jos ulkoilman lämpötila on matalampi kuin asetus, bypass pelti sulkeutuu, järjestelmä ottaa lämpöä talteen. |
| ↳ Talvi min | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 14 ↔ 22 °C<br>16 °C<br>Aseta talviajan minimi tuloilman lämpötila Voimassa vain jos jälkilämmityspatteri on asennettu.                                                      |
| ↳ Kesä      | Asetukset:<br>Vakioasetus:<br>Kuvaus: | 5 ↔ 30 °C<br>12 °C<br>Aseta lämpötila jonka yläpuolella laite toimii kesätilassa Jos ulkolämpötila on alhaisempi käytetään talvi asetuksia                                  |

## Kieli

Oletuskieli on Tanska Voit muuttaa kielen halutuksi



|        |         |                                |
|--------|---------|--------------------------------|
| Tanska | Kuvaus: | Valitse näytöltä haluttu kieli |
|--------|---------|--------------------------------|

# Hälytysten listaus

## E-sarjan laite

### Hälytysten listaus

Alla oleva listaus koskee E-sarjan laitetta ja tapahtumat on jaettu seuraaviin kategorioihin:

-  Varoitus Toiminta jatkuu normaalina mutta jokin ei toimi täysin oikein.
-  Kriittinen Laitteen toiminta on keskeytynyt osin tai kokonaan, laite vaatii huoltotoimenpiteitä.

| ID | Tyyppi                                                                              | Näytön teksti                        | Kuvaus/syy                                                                                                                                                                                                        | Vian korjaaminen                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 |    | Hardware                             | ohjauksen komponenteissa on vikaa.                                                                                                                                                                                | Jos hälytyksen kuittaus ei auta ota yhteyttä huoltoon                                                                                                                                                               |
| 02 |    | Hälytyksen aikaraja                  | Varoitus on muuttunut kriittiseksi hälytykseksi                                                                                                                                                                   | Rekisteröi hälytys ja kuittaa se. Jos hälytys uusiutuu ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                       |
| 03 |   | Palohälytys aktivoitunut             | Laite on pysähtynyt koska palotermostaatti on aktivoitunut.                                                                                                                                                       | Jos tulipaloa ei ole ollut ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                                                   |
| 04 |  | Painekytkin                          | Kylmäpiirin korkeapaine kytkin on lauennut mahdollisesti koska: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ulkoilma on erittäin lämmin</li><li>• Suodatin on tukkeutunut</li><li>• Puhallin on rikkoutunut</li></ul> | Tarkasta viat ja kuittaa hälytys Mikäli et saa kuitattua hälytystä tai se uusiutuu usein ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                     |
| 06 |  | Virhe lämpöpumpun sulatustoiminnassa | Sulatusaika on ylittynyt. LTO kennon tai höyrystimen sulatus ei ole onnistunut ennen maksimiaikaa. Tämä voi johtua laitteen altistumisesta erittäin kylmälle ilmalle.                                             | Jos hälytyksen kuittaus ei auta ota yhteyttä huoltoon<br>Tarkasta laitteen toiminta ja lämpötilat näytä datavalikosta, kirjoita ne tarvittaessa ylös jotta helpotat huollon toimintaa.                              |
| 13 |  | Yliämpö käyttöveden apuvastuksella.  | käyttöveden apuvastuksen lämpötila on ollut liian korkea.                                                                                                                                                         | Alemman oven alla oleva yliämpösuoja tulisi kuitata.<br>Toistuvissa hälytyksissä ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                             |
| 15 |  | Liian matala huonelämpötila          | Kun huonelämpötila putoaa alle +10 asteen laite pysähtyy jotta ilmanvaihto ei entisestään viilennä asuntoa. Näin voi käydä jos talon lämmitys menee pois päältä.                                                  | Lämmitä taloa ja kuittaa hälytys.                                                                                                                                                                                   |
| 16 |  | Softa virhe                          | ohjauksen ohjelmistossa on vikaa.                                                                                                                                                                                 | Ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                                                                              |
| 17 |  | Watchdog varoitus                    | ohjauksen ohjelmistossa on vikaa.                                                                                                                                                                                 | Ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                                                                              |
| 18 |  | Tietokannan sisältö muuttui          | Osa asetuksista on hävinnyt. Tämä voi johtua pitkästä sähkökatkosta tai salamaniskusta. Laite jatkaa toimintaansa vakioasetuksilla.                                                                               | Kuittaa hälytys.<br>Aseta viikko-ohjelma tarvittaessa. Mikäli laite ei toimi kuten aikaisemmin ota yhteyttä huoltoon, osa aliohjelmista voi olla kadonnut. (Aliohjelmat ovat vain huolto henkilökunnan nähtävissä.) |
| 19 |  | Vaihda suodatin                      | Suodatinhälytys on asetettu X määräksi päiviä (30,90,180,360 päivää)<br>Vakioasetus on 90 päivää.                                                                                                                 | Vaihda suodatin<br>Kuittaa hälytys.                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20    |  | Legionella toiminnon virhe.  | Legionella toimintoa ei saatu tehtyä tavoite ajan tai yrittysten aikana.                                                                                        | Toistuvissa hälytyksissä ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                        |
| 21    |  | Tarkasta päivämäärä ja aika  | Näytetään sähkökatkojen jälkeen.                                                                                                                                | Viikko-ohjelman asetukset tulee tarkastaa ja korjata tarvittaessa. Kuittaa hälytys.                                                                    |
| 22    |  | Virhe ilman lämpötilassa     | Tuloilman lämpötilaa ei saada lämmitettyä kuten kuuluu (vain jos jälkilämmitys on asennettu) Jälkilämmitys ei saa koneen kanssa nostettua lämpötilaa tarpeeksi. | Aseta matalampi tuloilman lämpötila pyyntö. Kuittaa hälytys.                                                                                           |
| 23    |  | käyttöveden lämpötila virhe  | käyttöveden lämmitys ei ole mahdollista.                                                                                                                        | Ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                 |
| 27-58 |  | Virhe lämpötila anturissa    | Lämpötila anturi on oikosulussa, irti tai viallinen.                                                                                                            | Tarkasta mikä anturi on kyseessä ja ota yhteyttä huoltoon.                                                                                             |
| 70    |  | Anodi virhe                  | Anodi on joko kulunut loppuun tai virheellinen kytkentä.                                                                                                        | Ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                 |
| 72    |  | Matala höyrystimen lämpötila | Höyrystimen lämpötila on erityisen alhainen (T6) mahdollisesti huonon ilmavirran vuoksi.                                                                        | Tarkasta suodattimet ja vaihda tarvittaessa, tarkasta raitisilman otto ja varmista poistoilmavirrasta. Ongelman ollessa jatkuva ota yhteyttä huoltoon. |
| 92    |  | Backup virhe                 | Virhe kirjoitettaessa tai tallennettaessa asentajan asetuksia.                                                                                                  | Ota yhteyttä huoltoon.                                                                                                                                 |

### EF-Overensstemmelseserklæring

23. april 2015

#### Fabrikant

Navn: Nilan A/S  
Adresse: Nilanvej 2  
8722 Hedensted  
Land: DK  
Telefon: 76752500  
Erklærer hermed, at

#### Produkt

Produkt nr.: 731201B01  
Navn: VP 18 Compact  
Type: Ventilations Anlæg m. varmegenvinding og Luft/Luft varmepumpe

Er i overensstemmelse med

Rådets Direktiv 97/23/EC om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr.

RÅDETS DIREKTIV af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF)

Rådets Direktiv af 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner.

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende nationale standarder, der gennemfører en harmoniseret standard:

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav

EN 60335-2-40:2003

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 2-40: Særlige bestemmelser for elektriske varmepumper, luftkonditionerings-apparater og luftaffugtere (IEC 60335-2-40:2003)

EN 60335-2-80:2003

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-80: Særlige bestemmelser for ventilatorer (IEC 60335-2-80:2003)

EN ISO 12100-1/A1:2009

Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik (ISO 12100-1/A1:2009)

EN ISO 12100-2/A1:2009

Maskinsikkerhed Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning Del 2: Tekniske principper (ISO 12100-2/A1:2009)

Titel: Senior Projekt Leder  
Navn: Henry Yndgaard Sørensen  
Firmanavn: Nilan A/S



**NILAN**  
OUTSTANDING INDOOR CLIMATE  
Nilanvej 2, Box 100, DK 8722 Hedensted  
Tlf: +45 76 75 25 00 Fax: +45 76 75 25 06

Dato 2015-04-23

Signatur







## Finland:

Nilan Suomi Oy  
Rautatehtaankatu 17  
20200 Turku

Tlf. +358 400 55 80 80

palaute@nilan.fi  
www.nilan.fi



Nilan A/S  
Nilanvej 2  
DK-8722 Hedensted

Tlf. +45 76 75 25 00  
Fax +45 76 75 25 25

nilan@nilan.dk  
www.nilan.dk